




## REEMPLACEMENT DES FILTRES



Guide d'aide pour le  
changement des filtres

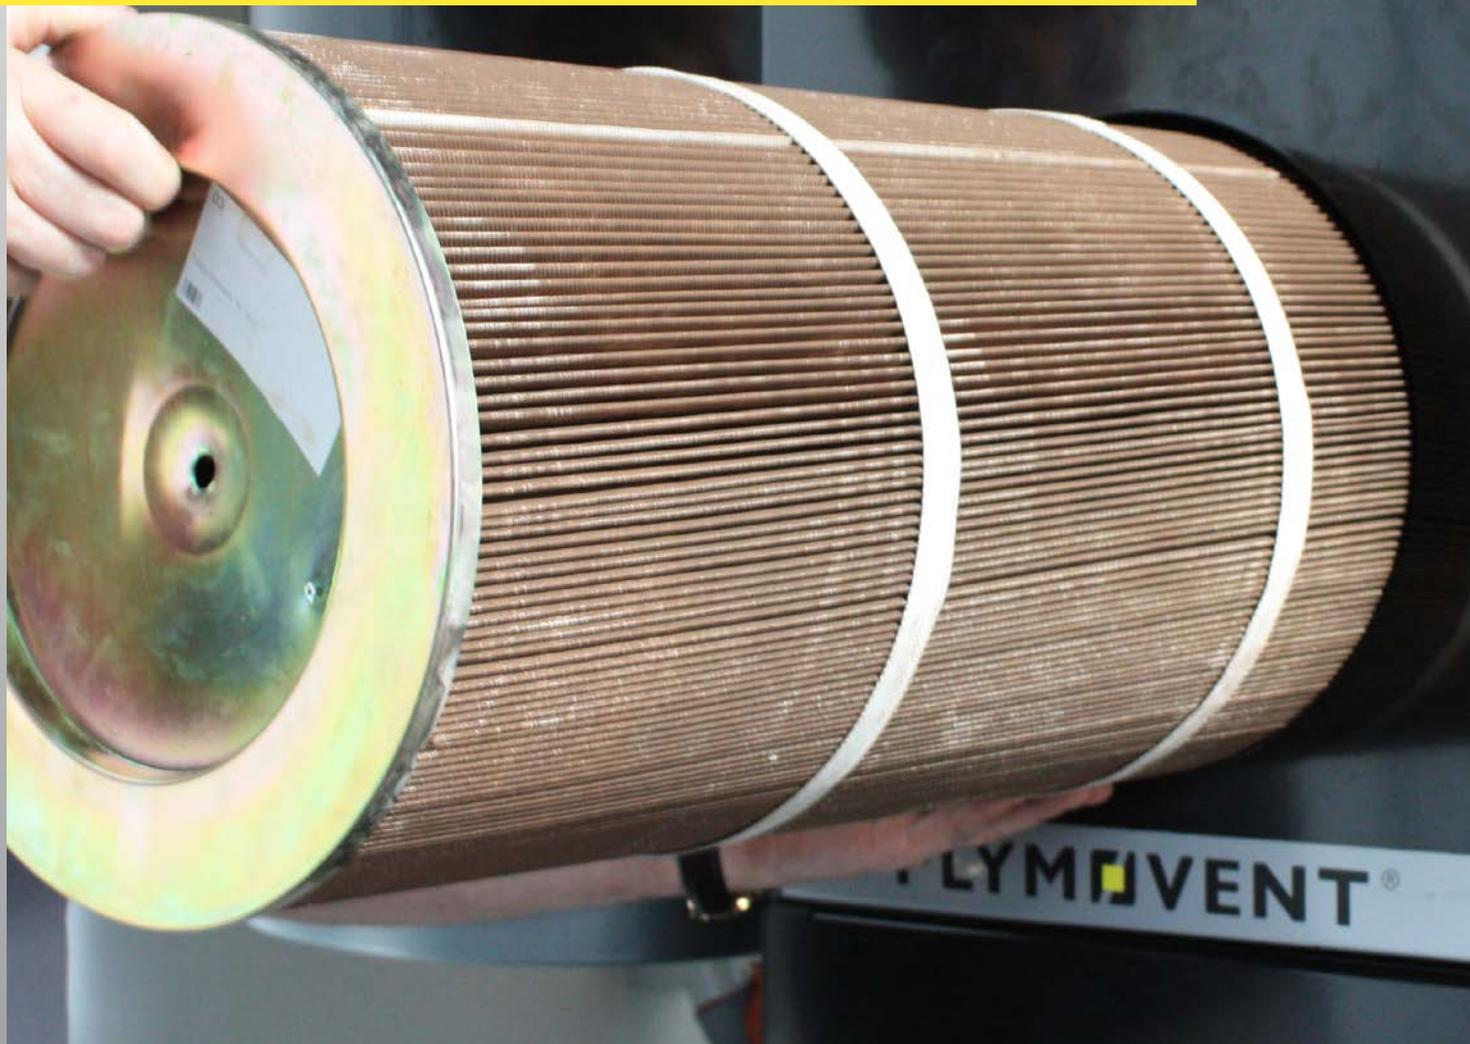

Filtre de remplacement ( filter CART ) pour MultiDust® Bank

## CONTIENT

Filtres pour unités stationnaires	2
Unités mobiles	3
Extracteur de soudure portatif	4
Tables Draftmax	4
Systèmes de filtration centralisés	5
Filtration générale	5
Filtre brouillard d'huile	6
Produits arrêtés	6

## AIR PROPRE

Les systèmes d'extraction industriels se doivent de fonctionner parfaitement, car seulement dans ce cas vous pouvez être sûr de la qualité de l'air intérieur. En plus d'une installation et de conseils Plymovent, vous pouvez prétendre à de précieux conseils pour la maintenance.

## REPLACEMENT DES FILTRES, PARTIE INTÉGRANTE DE LA MAINTENANCE

Plannifier la maintenance est maintenant reconnu comme important dans l'industrie. La maintenance sur le matériel d'extraction fumée et poussière est nécessaire afin de préserver une qualité d'air intérieur optimale.

Plymovent a remarqué que l'été était la période propice pour changer les filtres. Ou encore en automne, lorsque portes et fenêtres

ont besoin d'être fermées à cause du temps plus frais. Là encore une installation qui fonctionne parfaitement est très importante.

Ce guide vous aide à identifier quels filtres ont besoin d'être remplacés. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le manuel technique de l'appareil.

*Vous devez remplacer systématiquement la cartouche filtrante si elle est endommagée.*

# FILTRES POUR UNITES STATIONNAIRES



SFD



SFS



MF



SmartOne

## SFD

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
Préfiltre	9820310110	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
FCC-50	9850060050	Indicateur rouge du filtre de pollution (« filtre encrassé »)	Remplacer
FCC-50/HE	9850060250		Remplacer

## SFS

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
Préfiltre	0000102274	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
FCC-30	9850060110	Alarme lumineuse clignotante	Remplacer

## MF-30/31 ET MFC

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
PF-M/ALU	0000100922	Filtre pollué	Nettoyer
GFMF	0000100185	Sur le manomètre	Remplacer
CFM	0000100190	Mauvaise odeur	Remplacer
HFME-3	0000100186	Sur le manomètre	Remplacer

## SmartOne

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
CART-OA	0000101752	Le système de nettoyage automatique du filtre est activé de façon répétitive	Remplacer
CART-O	0000101751		Remplacer



9820310110



9850060050



9850060250



0000102274



9850060110



0000100922



0000100185



0000100190



0000100186



0000101752



0000101751

# FILTRES MOBILES



MFD



MobileOne



MobilePro

## MFD

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
Préfiltre	9820310110	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
FCC-50	9850060050	Indicateur rouge du filtre de pollution (« filtre encrassé »)	Remplacer
FCC-50/HE	9850060250		Remplacer
FAC-50	9850070060	Mauvaise odeur	Remplacer

## MFS

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
Préfiltre	0000102274	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
FCC-30	9850060110	Alarme lumineuse clignotante	Remplacer

## MFE

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
SAF	0000102273	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
FIS	0000102272	Mauvaise aspiration	Nettoyer ou remplacer
FCS	9821430000	Mauvaise aspiration	Nettoyer ou remplacer
SAF	0000102273	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
SCF	0104060010	Mauvaise odeur	Remplacer

## MobileOne

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
CART-O	0000101751	Le système de nettoyage automatique du filtre est activé de façon répétitive,	Remplacer

## MobilePro

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
CART-O	0000101751	La lumière d'alarme continue à clignoter pendant l'utilisation.	Nettoyer ou remplacer
CART-OA	0000101752		

Remarque : Remplacer systématiquement la cartouche filtrante si elle est endommagée.



9820310110



9850060050



9850060250



9850070060



0000102274



9850060110



0000102272




9821430000




0000102273



0104060010



0000101751



0000101752

## EXTRACTEUR DE FUMÉES DE SOUDURE PORTATIF



PHV

### PHV

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
PF-PHV	0000102275	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
Dura-H	9850060230	Mauvaise aspiration indication " vérifier le filtre"	Remplacer
HEPA	9850060140		Remplacer



0000102275



9850060230



9850060140

## TABLES DRAFTMAX



DraftMax Basic

### TABLES DRAFTMAX

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
« Pré » pare-étincelles	0040000040	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
Pare-étincelles principal	0040100060	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
DuraFilter FCC-52 ou Cart-DM-2	0040000020	Basic + Advance: sur le manomètre Ultra: buzzer (2 sec. on/2 sec. off)	Remplacer
Filtre HEPA	0040000030	Lorsque le FCC-52 est remplacé	Remplacer



0040000040



0040100060



0040000020



0040000030

Ces filtres s'appliquent aux DraftMax **Basic** et **Ultra**.

# CENTRAL SYSTÈME DE FILTRE



SCS



MDB-64

## SCS

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
FCC-150	9850060080	Alarme lumineuse clignotante	Remplacer
FCP-110	9850060100	Alarme lumineuse clignotante	Remplacer

## MDB

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
CART-D	0000100356	Sur les boîtiers de contrôle	Remplacer
CART-C	0000100353	Sur les boîtiers de contrôle	Remplacer
CART-E	0000100354	Sur les boîtiers de contrôle	Remplacer
CART-PTFE	0000100297	Sur les boîtiers de contrôle	Remplacer
CART-MB	0000102315	Sur les boîtiers de contrôle	Remplacer



0000100356  
0000100353  
0000100354  
0000100297  
0000102315



9850060080



9850060100

# GÉNÉRALE FILTRATION



EDS

## EDS

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
FCC-150	9850060080	"Filtres encrassés" sur PLC	Remplacer



9850060080

# BROUILLARD D'HUILE



MistEliminator



MistWizard

## MistEliminator GÉNÉRAL

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
ME-INL/IMP	0000100824	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
ME-INL/PF	0000100825	Filtre pollué	Nettoyer ou remplacer
HFME-3 (option)	0000100186	Sur le manomètre	Remplacer

## POUR ME-31 ET ME-32 UNIQUEMENT

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
BFME-31	0000100188	Sur le manomètre	Remplacer

## POUR ME-41 ET ME-42 UNIQUEMENT

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
OC-1	0000100358	Sur le manomètre	Remplacer
OC-2	0000100357	Sur le manomètre	Remplacer

## MistWizard

Type de filtre	Référence article	Indication	Maintenance
CART-2	0000100352	Sur le manomètre	Remplacer



0000100824



0000100825



0000100188



0000100358



0000100357



0000100352

# PRODUITS DISCONTINUÉS

Pour toute information de commande concernant les produits arrêtés, contactez votre distributeur Plymovent ou votre contact Plymovent : [info@plymovent.fr](mailto:info@plymovent.fr)



## DE L'AIR PUR AU TRAVAIL

Les systèmes d'extraction et de filtration des fumées de soudure de bonne qualité destinés à l'industrie métallurgique représentent un investissement à long terme. Ils créent un environnement de travail plus propre et plus sain. Les soudeurs et les autres membres du personnel verront immédiatement la différence (la couche bleue de fumées de soudure disparaît). Le résultat : amélioration des performances, accroissement de la productivité et baisse des absences dues aux maladies. Vos outillages restent également plus longtemps propres ce qui permet de réduire les coûts d'entretien de votre entreprise.

**PLYMOVENT®**  
clean air at work

**Plymovent SAS**

16, rue de la Croix Berthon  
86170 Neuville de Poitou  
France

T +33 (0)5 49 51 55 88  
F +33 (0)5 49 51 59 33  
E [info@plymovent.fr](mailto:info@plymovent.fr)

Votre distributeur Plymovent agréé :

*Plymovent s'occupe de l'air que vous respirez. Nous fournissons des produits, des systèmes et des services qui garantissent un air propre dans votre environnement de travail, partout dans le monde.*

*Les compétences que nous avons acquises au cours de nombreuses années, des produits de haute qualité et un sincère engagement envers les nécessités des clients permettent de fournir exactement les solutions dont vous avez besoin.*